

SINTEF Teknisk Godkjenning

TG 20198



Utstedt første gang: 01.03.2012
Revidert: 11.09.2025
Korrigert:
Gyldig til: 01.10.2030
Forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Byggelit golvspenplater

er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstillende krav til produktdokumentasjon i henhold til forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK) og forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK), for de egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som er angitt i dette dokumentet.



1. Innehaver av godkjenningen

Byggelit Sverige AB
Östersundsvägen 59
SE- 836 31 Lit
Sverige
www.byggelit.se

2. Produktbeskrivelse

Byggelit golvspenplater er sponplater med not og fjær på alle fire kanter, og er beregnet til bærende undergolv på trebjelker o.l. Platene er bygget opp av spon fra bartre i tre sjikt, og limes sammen under høyt trykk og temperatur. Byggelit golvspenplater leveres i to ulike typer:

- Byggelit 22 mm Contifloor
- Byggelit 38 mm Compactfloor

Byggelit 22 mm Contifloor og 38 mm Compactfloor leveres i teknisk klasse P6 med lim av urea-formaldehyd. 22 mm Contifloor leveres også i kvalitet P7 med lim av melaminforsterket urea-formaldehyd.

Figur 1 viser kantprofiler til Byggelit 22 mm Contifloor og 38 mm Compactfloor. Tabell 1 viser standard dimensjoner.

Tabell 1


Byggelit golvspenplater. Standard dimensjoner

Platetype	Tykkelse mm	Dimensjoner mm	Byggemål mm
Contifloor	22	620x1820	600x1800
Contifloor	22	620x2420	600x2400
Compactfloor	38	400x1820	380x1800

Platene har følgende måltoleranser, målt i henhold til EN 324:

Tykkelse: $\pm 0,3$ mm
Bredde: $\pm 5,0$ mm
Lengde: $\pm 5,0$ mm
Kantretthet: $\pm 1,5$ mm/m
Rettvinklethet: $\pm 2,0$ mm/m

Fukttinnholdet ved leveranse fra fabrikk er 7 ± 2 % vekt. Midlere densitet er ca. 650 kg/m^3 .

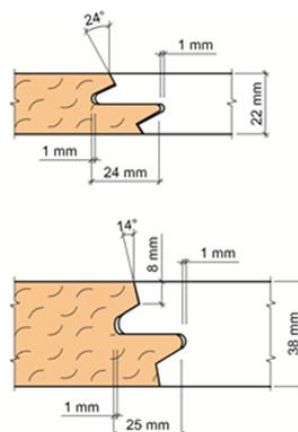

Figur 1

Kantprofiler til Byggelit 22 mm Contifloor og 38 mm Compactfloor

3. Bruksområder

Byggelit golvspenplater kan brukes som bærende undergolv på trebjelkelag og tilfarere i boliger, kontor-lokaler og andre bygninger med nyttelast på golv i kategori A og B i henhold til NS-EN 1991-1-1.

Byggelit golvspenplater kan benyttes i bygninger i risikoklasse 1-6 i brannklasse 1, 2 og 3.

For bruk i branncellebegrensende bygningsdel i brannklasse 3 må brannsikkerheten dokumenteres ved analytisk brannteknisk prosjektering.

Plater i teknisk klasse P6 skal bare brukes i tørre lokaler der midlere luftfuktighet ikke overstiger 65 % RF.

Plater i teknisk klasse P7 kan brukes i klimaklasse 1 og 2 i henhold til EN 1995-1-1. Plater i teknisk klasse P7 kan anvendes til plattformkonstruksjon, dvs. at platene kan være eksponert for fritt vann i en begrenset tid i byggeperioden.

4. Egenskaper

4.1 Styrke og stivhet

Byggelit golvspenplater tilfredsstillende materialkravene til platetype P6 eller P7 i EN 312. Karakteristiske materialverdier for beregning av bærende konstruksjoner er gitt i EN 12369-1.

SINTEF er norsk medlem i European Organisation for Technical Assessment, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc

SINTEF Certification
www.sintefcertification.no
e-post: certification@sintef.no

Kontaktperson, SINTEF: Magnus Kron
Utarbeidet av: Magnus Kron

SINTEF AS
www.sintef.no
Foretaksregister: NO 919 303 808 MVA

4.2 Egenskaper ved brannpåvirkning

Byggelit golvspanplater har brannteknisk klasse D-s2,d0 i henhold til EN 13501-1 ved bruk som undergolv.

Byggelit golvspanplater har brannteknisk klasse Dfl-s1 i henhold til EN 13501-1 ved bruk som synlig golvplate.

Se pkt. 6.3 for betingelser ved bruk.

4.3 Varmeisolering

Dimensjonerende varmekonduktivitet er $\lambda_d = 0,12 \text{ W/mK}$ i henhold til EN 13986.

4.4 Fuktegenskaper

Tykkelsessvelling i henhold til EN 312, målt etter 24 timer neddykket i vann i henhold til EN 317 er:

- Byggelit golvspanplater 22mm P6: $\leq 15 \%$
- Byggelit golvspanplater 38mm P6: $\leq 14 \%$
- Byggelit golvspanplater 22mm P7: $\leq 10 \%$

Basert på EN ISO 10456 kan vanndampmotstand for platene brukt i tørre bruksområder innendørs regnes å være $s_d = \text{ca. } 1,1 \text{ m}$ for 22 mm tykke plater og $s_d = \text{ca. } 1,9 \text{ m}$ for 38 mm tykke plater.

Plater i teknisk klasse P7 oppfyller kravet til fuktbestandighet ved syklustest gitt i EN 312. Platene er beregnet for forhold opp til 80 % relativ luftfuktighet. Kortvarig, dvs. noen dager, kan platene eksponeres for luftfuktigheten som overstiger 85 % RF, men skal ikke utsettes for fritt vann fra nedbør eller andre former for fritt vann uten beskyttelse.

Platene er ikke spesielt behandlet mot vekst av mugg eller sopp.

5. Miljømessige forhold

5.1 Helse- og miljøfarlige kjemikalier

Byggelit golvspanplater inneholder ingen prioriterte miljøgifter, eller andre relevante stoffer i en mengde som vurderes som helse- og miljøfarlige. Prioriterte miljøgifter omfatter CMR, PBT og vPvB stoffer.

5.2 Inneklimapåvirkning

Byggelit golvspanplater er vurdert i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning – krav til helse- og miljøegenskaper versjon 09.05.2022. Produktet er bedømt å ikke avgi partikler, gasser eller stråling som gir negativ påvirkning på innneklimaet, eller som har helsemessig betydning. Produktet tilfredsstiller krav i BREEAM-NOR v6.0, Emisjoner fra byggeprodukter i henhold til Hea 02 Inneluftskvalitet.

5.3 Avfallshåndtering/gjenbruksmuligheter

Byggelit golvspanplater skal sorteres som trevirke på byggeplass og ved avhending. Produktet leveres godkjent avfallsmottak der materialet kan energigjenvinnes.

5.4 Miljødeklarasjon

Det er utarbeidet miljødeklarasjon (EPD) i henhold til EN 15804 for Byggelit Contifloor. For full miljødeklarasjon se EPD nr. S-P-02123, www.environdec.com.

6. Betingelser for bruk

6.1 Spennvidde


Avstanden mellom trebjelker eller tilfarere skal være maksimum c/c 600 mm for 22 mm plater i kvalitet P6 og P7.

For 38 mm plater i kvalitet P6 skal avstanden mellom trebjelker eller tilfarere være maksimum c/c 800 mm.

Det forutsettes at golvs nyttelast er maksimum $3,0 \text{ kN/m}^2$ jevnt fordelt last og maksimum $2,0 \text{ kN}$ punktlast tilsvarende kategori B i henhold til NS-EN 1991-1-1.

6.2 Montasje

Platene skal kun monteres under tørre forhold. Platene skal alltid legges i forband og med lengste side på tvers av understøttelsene. Platene Byggelit golvspanplater 22 og 38 mm kan endeskjøtes i felt som illustrert i figur 2.

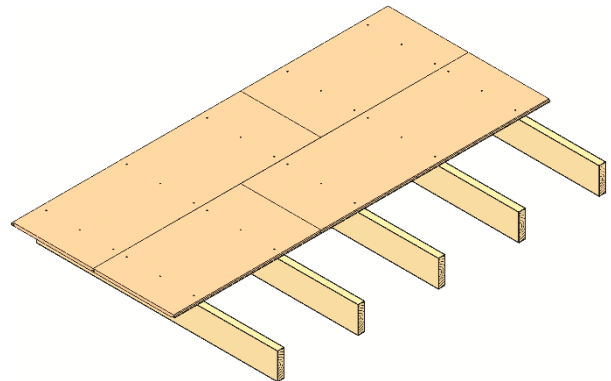


Figur 2

Platene skal alltid legges i forband, og med lengste side vinkelrett på bjelkene.

Frie platekanter mot vegger eller åpninger skal alltid være understøttet.

22 mm plater festes med ca. 55 mm lange sponplateskruer og 38 mm plater med ca. 70 mm lange skruer. Det skal brukes min. 3 stk. skruer på tvers av platene ved hver understøttelse.

Det skal brukes monteringslim mellom platene og bjelker eller tilfarere. Not og fjær skal limes som illustrert i figur 3.



Figur 3

Not og fjær påføres fire limstrenger som vist, og drives tett sammen

Platene skal monteres med tilstrekkelig klaring mot andre bygningsdeler for å oppta bevegelser i plateplanet som følge av fuktvariasjoner. Store gulvarealer bør inndeles med 10 mm bevegesesfuger i avstand ca. 10 m.

Platene skal forøvrig legges i henhold til Byggforskserien 522.861 *Undergolv på trebjelkelag*.

6.3 Sikkerhet ved brann

Brannteknisk klasse D-s2,d0 og Dfl-s1 forutsetter montering direkte på et underlag med klasse A1 eller A2-s1,d0 med densitet minst 10 kg/m^3 eller klasse D-s2,d2 med densitet minst 400 kg/m^3 . Eller montert med åpent eller lukket hulrom bak platen, der motstående side av hulrommet må bestå av produkt med brannteknisk klasse D-s2,d2 og minimum densitet 400 kg/m^3 , eller A2-s1,d0 og minimum densitet 10 kg/m^3 . Over åpent hulrom må platene være minst 18 mm tykke.

6.4 Transport og lagring

Platene skal transporteres og lagres under tørre forhold på et stabilt og plant underlag.

7. Produkt- og produksjonskontroll

Byggelit golvsponplater produseres av Byggelit Sverige AB, Östersundsvägen 59, SE-836 31 Lit i Sverige

Innehaver av godkjenningen er ansvarlig for den løpende produksjons-kontrollen for å sikre at produktet blir produsert i henhold til de forutsetninger som er lagt til grunn for godkjenningen.

Fabrikkfremstillingen av Byggelit golvsponplater er underlagt overvåkende produkt- og produksjonskontroll i henhold til kontrakt om SINTEF Teknisk Godkjenning.

8. Grunnlag for godkjenningen

Byggelit golvsponplater sine egenskaper er dokumentert i rapporter utstedt av uavhengige organer. Denne dokumentasjonen

er lagt til grunn for SINTEFs vurdering av Byggelit golvsponplater opp mot produktstandarden EN 13986, retningslinjer for SINTEF Teknisk Godkjenning og SINTEFs anbefalinger i Byggforskserien.

9. Merking

Byggelit golvsponplater skal være merket med produsent- og produktnavn, kvalitetsbetegnelse og et produksjonsnummer eller produksjonstidspunkt.

Platene er CE-merket i henhold til EN 13986.

Det kan også merkes med godkjenningsmerket for SINTEF Teknisk Godkjenning; TG 20198.

10. Ansvar

Innehaver/produsent har det selvstendige produktansvar i henhold til gjeldende rett. Krav kan bare fremmes overfor SINTEF etter alminnelig erstatningsrett eller annet særskilt grunnlag.

for SINTEF



Hans Boye Skogstad
Godkjenningsleder